STUDNIA KANALIZACYJNA
TYPU NA PRZYKŁAD KAPRIN LUB JANSON

PRZEKRÓJ A-A

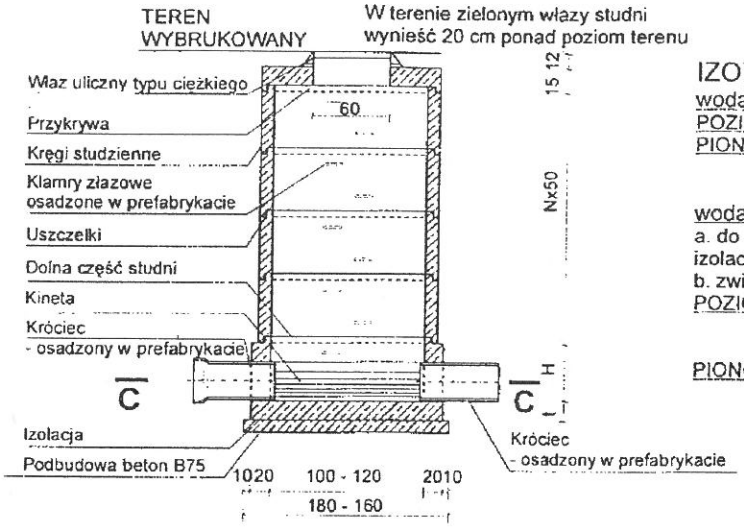

IZOLACJA:

woda nieagresywna i słabo agresywna
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R", 2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco

woda średnio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gr. nad podłoże: B75, izolacja poz. i pionowa jak dla wody słabo agres.
b. zwierciadło wody gr. powyżej 1,0 m od podłoża:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R", 2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004 przesyc. abiz. "P", 1 warstwa abizolu "G"

PRZEKRÓJ C-C

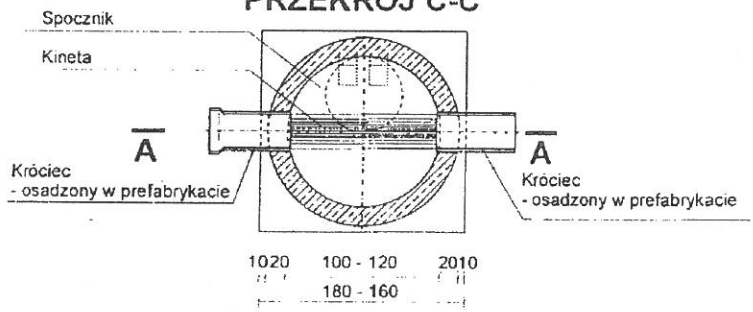

Tabela wymiarów zmiennych:

Średnica studni [mm]	Średnica kan. główn. [mm]	Średnica kan. dolotow. [mm]	Wysokość kinety H [mm]	Wysokość kinety t [mm]
1000	150	100-150	350	100
1000	200	100-200	400	100
1200	150	100-150	430	120
1200	200	150-200	450	150

PRZEKRÓJ C-C dla st. połączeniowych

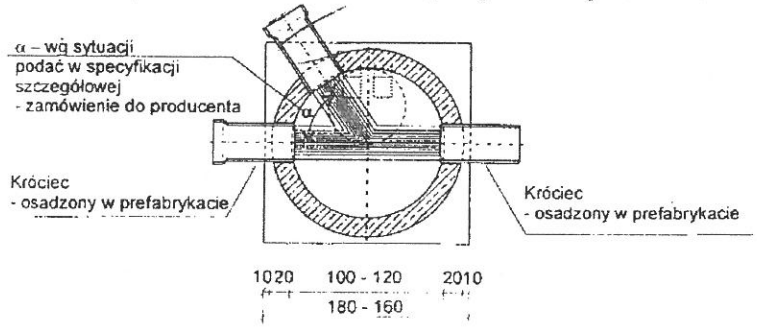

UWAGA:
Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

PRZEKRÓJ A-A dla st. z kaskadą

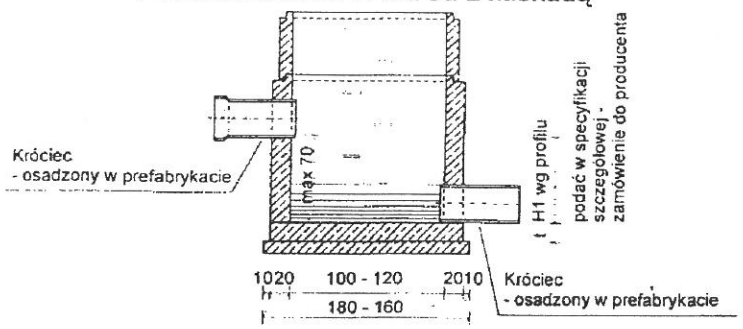

ZAŁ. NR 4