


SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY

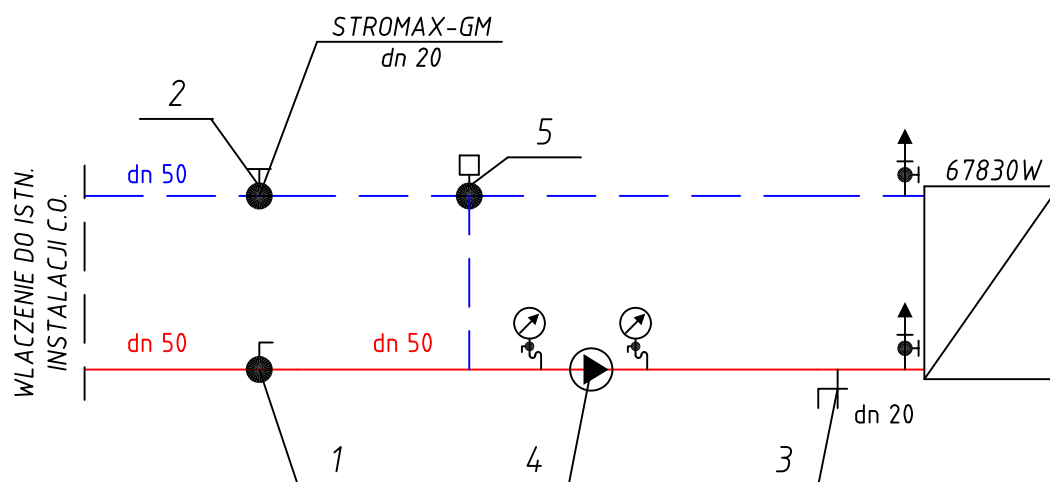

- 1 - ZAWÓR PRZELOTOWY dn50, art. 3358 PERFEXIM
 2 - ZAWÓR REGULACYJNY STROMAX -GM dn20
 3 - ZAWÓR PRZELOTOWY dn50, Z ZAWOREM SPUSTOWYM art. 65RU PERFEXIM
 4 - POMPA OBIEGU NAGRZEWNICY UPS32-100 180 FIRMY GRUNDFOSS
 5 - ZAWÓR TRÓJDROGOWY DN32 VXP45, Kvs = 16.0m³/h Z SIŁOWNIKIEM SSC31 SIEMENS

UWAGI:

1. WYKONAC ZASILANIE NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
 2. ODPROWADZIC SKROPLINY DO KANALIZACJI SANITARNEJ RUROCIOGIEM PPØ32, PRZED WPIECIEM WYKONAC SYFON



projektował :
mgr inż. Grzegorz Pabjan
nr ewidencyjny uprawnień S-198/02
sprawdził :
mgr inż. Grzegorz Furmański
nr ewidencyjny uprawnień NBUA-7342/43/98

CENTRALNA STERYLIZATORNIA
SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI

obiekt : Budynek kuchni i pralni
temat : Centralna sterylizatornia
adres : Tarnów, ul. Szpitalna 13

studium : rysunki zamienne do projektu "Przebudowa istniejących pomieszczeń sterylizatorni i magazynu bielizny wraz z instalacjami w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych."

skala
--
nr rysunku
12
branża
sanitarna
data
04.2009.

podpis

podpis