
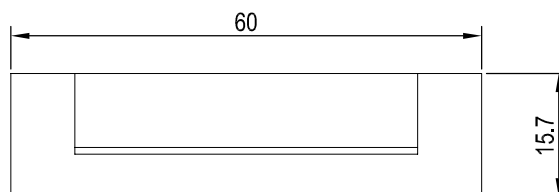


RP-IIC - rys. montażowy

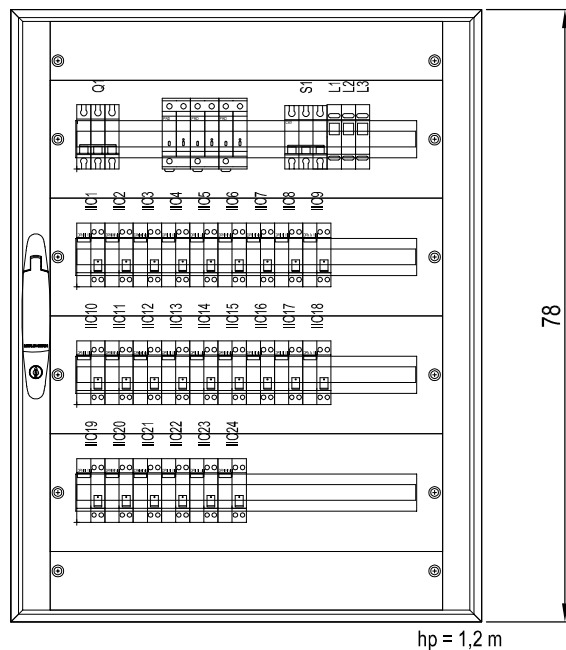

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa:	PRISMA Pack
Stopień ochrony:	30
Stop. odporn. mech. IK:	08
Układ sieci:	TNS
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd roboczy:	160 A
Prąd zwarcowy 1 sek.:	10 kA
Zasilanie:	Od dołu
Odpływy:	Od góry
Ustawienie:	Pod tynkowe
Drzwi:	Pełne

ISTN. INST. ZASILAJĄCA

PROJ. INST. ODBIORCZA

SIEĆ W SYSTEMIE TN-C

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

AKKA
Pracownia Architektoniczna
30-045 Kraków, ul. Królewska 2
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLICA W TARNOWIE
ADRES INWESTYCJI	33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SZPITALA

TEMAT RYSUNKU	ROZDZIELNICA RP-IIC - SCHEMAT IDEOWY + RYS. MONTAŻOWY C.D.		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	NR RYS.	S-3/2
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. nr UAN - Upr.345/90 SPRAWDZAŁ: inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76			
SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1112	2011.11
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹN.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECZANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW			
PLIK NR: Plik			