
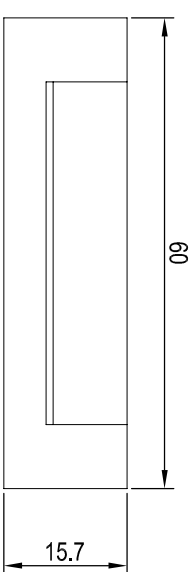
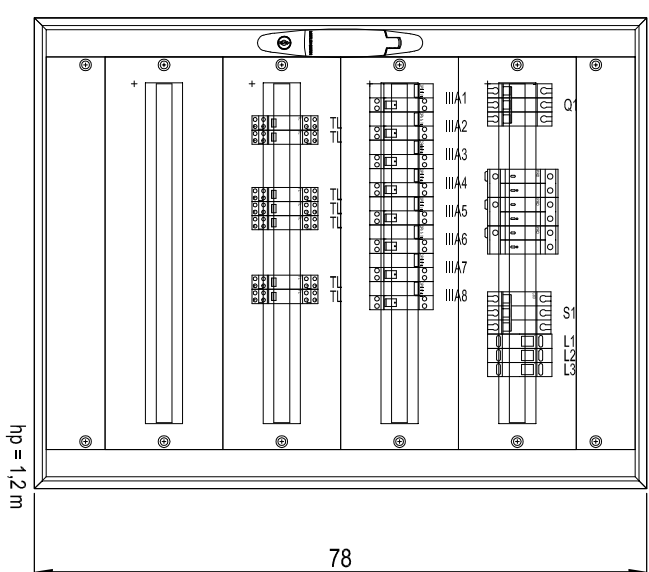


RP-III A - rys. montażowy

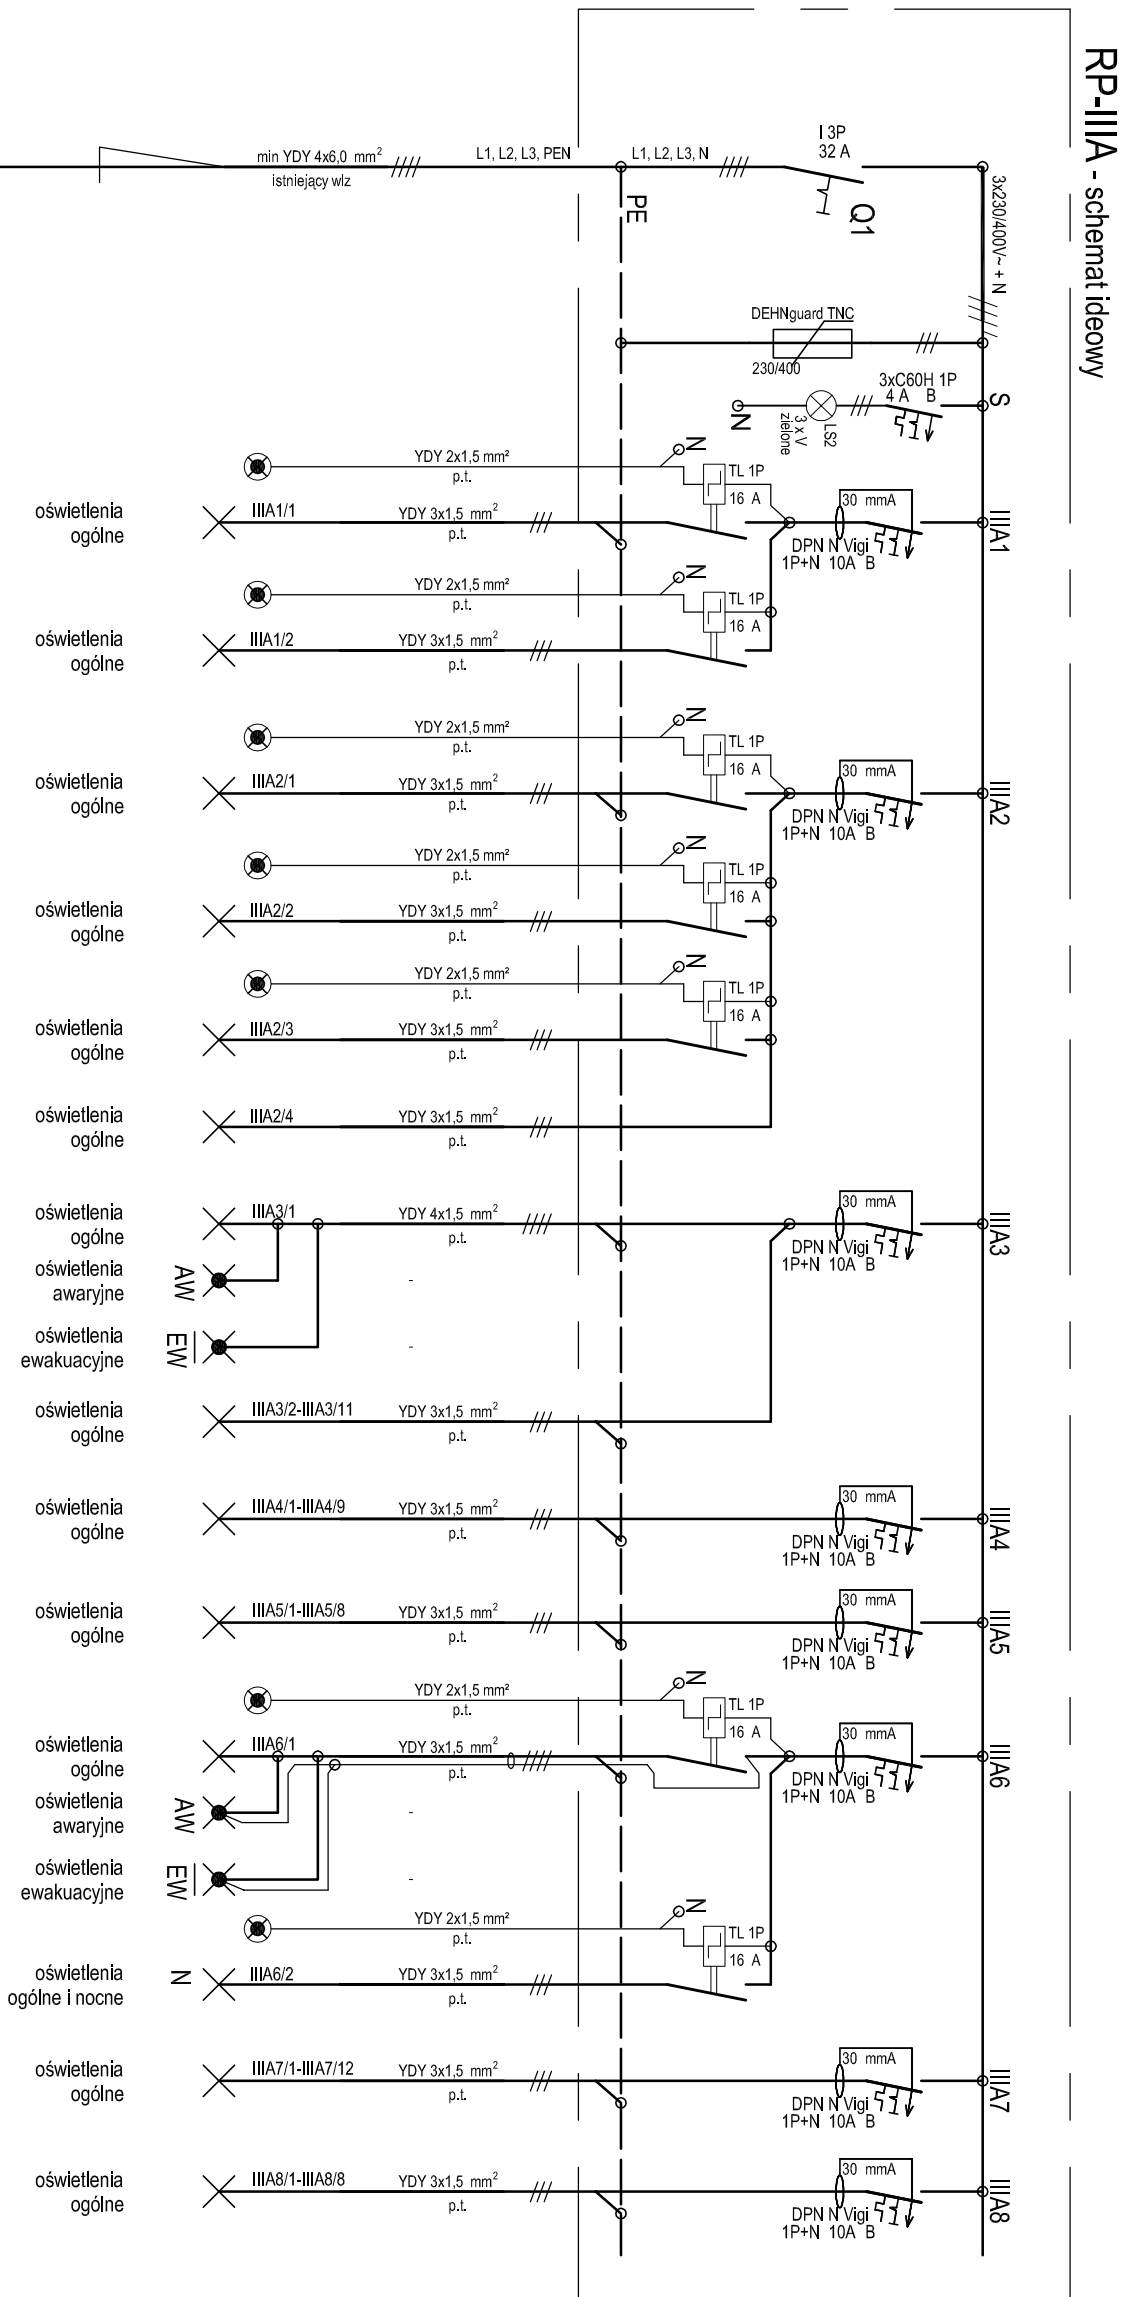

Obudowa:	PRISMA Pac
Stopień ochrony:	30
Stop. odporności IK:	08
Wskaz. szczel:	TNS
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd roboczy:	160 A
Prąd zwarciowy 1 sek.:	10 kA
Zasilanie:	Od dołu
Odpyw:	Od góry
Ustawienie:	Pod tylnokrawe
Dzwini:	Pelnie

Uwagi:


1. Schemat i obudowa na bazie produktów firmy Schneider Electric

ISTN. INST. ZASILAJAÇA

SIEĆ W SYSTEMIE TN-C

PROJ. INST. ODBIORCZA

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

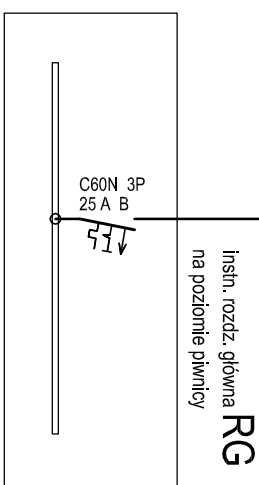

	
Pracownia Architektoniczna 30-045 Kraków, ul. Królewska 2 tel./fax. +48 (12) 632 18 53	
WWW	www.akka-architektci.pl
INWESTOR	SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZĘKLIKA W TARNOWIE
ADRES INWESTYCJI	33-100 TARNÓW, UL. SZPITALNA 13
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNO-POKOŹNICZEGO I NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SZPITALA

TEMAT RYSUNKU			
ROZDZIELNICA RP-IIIa - SCHEMAT IDEOWY + RYS. MONTAŻOWY			
BRAŃZA	ELEKTRYCZNA	NR RYS.	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	S-4	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Sieradzi Upr. nr UAN - Upr.345/90 SPRAWDZIAŁ: inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76			
SKALA	1:100	REWIZJA	000
		KOD PROJEKTU	1112
		DATA	2011.11

PROJEKT ESTYMOJĄCY PRACOWNIA UDZIAŁOWA ZŁOŻONA Z CZŁONKAMI ILOŚCIOWO 1996 O PRACACH AUTORSKICH I WYKONAWCZ
 PODKREŚLONIA DZ. U. 04.09.94 Z POZ. 231. I LIT. MOŻE BYĆ KOPLOWANY ALE NIE ODWIERZAJĄC BEZ PRZEBIEGU ZŁOŻYŁ AUTORA