III PIĘTRO

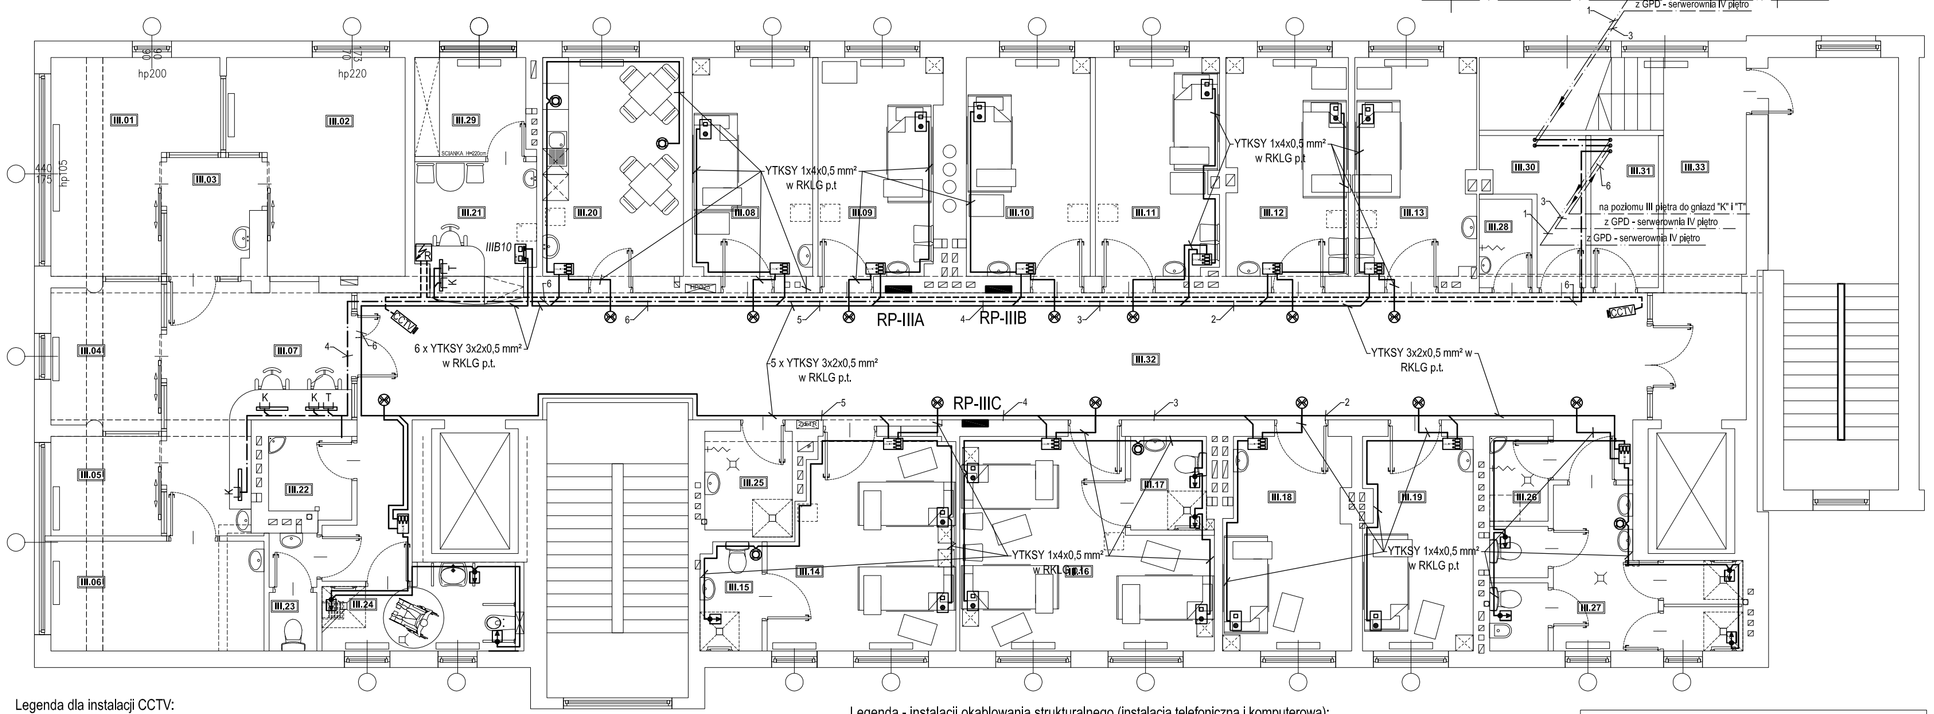

fragment - IV PIĘTRO

Legenda - system przywoławczy CALLNET:

- lampka sygnalizacyjna LS-O - montaż wg DTR-ki
- panel kasujący PK-ALO - montaż wg DTR-ki
- manipulator przywoławczy z diodą sygnalizującą wezwanie MP-L - montaż wg DTR-ki
- panel poclągowy LP - montaż wg DTR-ki
- przycisk przywoławczy WP p.t. - montaż wg DTR-ki
- zasilacza stabilizowany + panel sygnalizacyjny PS24-CYF - montaż wg DTR-ki

PIĘTRO III ZESTAWIENIE POMIERZCHNI ODDZIAŁ NEONATOLOGII		
NR.POM.	NAZWA	POW. (m2)
SALE OPIEKI NAD NOWORODKAMI		
III.01	SALA WCZEŚNIAKÓW	15,83
III.02	SALA INTENS. NADZOR. NOWORODKÓW	18,11
III.03	ŚLUZA	5,50
III.04	SALA PRZEJŚCIOWA NOWORODKÓW DLA DZIAŁU GINEKOL.	8,38
III.05	SALA PRZEJŚCIOWA NOWORODKÓW DLA DZIEC. ODDYCH.	5,85
III.06	SALA ZABIEGOWA	12,45
III.07	HOL PIELĘGNIARSKI	18,23
	SUMA	84,35
SALE CHORYCH WRAZ Z POM. POMOCNICZYMI		
III.08	SALA CHORYCH	13,97
III.09	SALA CHORYCH	13,62
III.10	SALA CHORYCH	14,44
III.11	SALA CHORYCH	14,19
III.12	SALA CHORYCH	14,08
III.13	SALA CHORYCH	13,94
III.14	SALA CHORYCH	19,41
III.15	ŁAZIENKA WEWNĘTRZNA	3,52
III.16	SALA CHORYCH	24,38
III.17	ŁAZIENKA WEWNĘTRZNA	3,78
III.18	SALA CHORYCH	14,05
III.19	SALA CHORYCH	12,42
III.20	POKÓJ DZIENNY	16,41
III.21	DYŻURKA PIELĘGNIARSKA	8,08
	SUMA	186,29
POMIESZCZENIA SANITARNE		
III.22	POM. DEZYNFEKCJI INKUBATORÓW	3,46
III.23	ZMYWAK PODGRZEWU	2,97
III.24	ŁAZIENKA PRZY REPREZENTACYJNYCH (ODDZIAŁ ONEL)	8,31
III.25	BRUDOWNIK NOWORODKÓW	4,75
III.26	BRUDOWNIK POŁOŻNICTWA	2,63
III.27	ŁAZIENKA (ODDZIAŁ OKA)	15,60
III.28	POM. PORZĄDKOWE	2,47
	SUMA	40,19
MAGAZYNY I KOMUNIKACJA		
III.29	MAGAZYN PIELĘGNIARSKI	5,89
III.30	MAGAZYN ODDZIAŁU NOWORODKÓW	5,55
III.31	MAGAZYN INKUBATORÓW	5,45
III.32	KORYTARZ ODDZIAŁOWY	94,03
III.33	KORYTARZ ZEWNĘTRZNY	16,93
	SUMA	127,85
SUMA CAŁKOWITA		438,68

Legenda dla instalacji CCTV:

- instalacja telewizji przemysłowej CCTV wykonana przewodem YAP75+2x0,5mm² układanym na ścianie pod stropem w korytku instalacyjnym malowanym na kolor ścian
- rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym lub dzielnik obrazu lub kartą dvr + zasilacz CCTV z 0,5 h podtrzymaniem napięcia + monitor CCTV (zasilacz montowany pod rejestratorem)
- kamera przemysłowa z obiektywem wraz z uchwytem montażowym naściennym

Legenda - instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa):

- kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH - dla instalacji okablowania strukturalnego w RVKLG p.t. (średnicę wewnętrzną rur określić na budowie w funkcji ilości kabli sieci LAN)
- kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, LSZH - dla instalacji okablowania strukturalnego w RVKLG p.t. (średnicę wewnętrzną rur określić na budowie w funkcji ilości kabli sieci LAN)
- gniazdo ekranowane 2GHz z wkładką 1xRJ45 kat.6, - dla instalacji okablowania strukturalnego telefom (T) lub komputer (K) , montowane p.t. w wspólnej ramce z gniazdami ogólnymi i typu DATA (typ zestawu gniazd wg zakupu Inwestora) montowany na h=0,3 m

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

AKKA
Pracownia Architektoniczna
30-045 Kraków, ul. Królewska 2
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

ADRES INWESTYCJI: 33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ**
ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SZPITALA

TEMAT RYSUNKU: **RZUT III PIĘTRA - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE + SIEĆ LAN**

BRANŻA: ELEKTRYCZNA — NR RYS. **R-6**

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. **Piotr Sieradzki** Upr. nr UAN - Upr.345/90

SPRAWDZIŁ: inż. **Leszek Szarski** Upr. nr GP.IV-63/342/76

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1112	2011.11

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 90 NR 24 POZ.161). TAKŻE BEZ ICH WYRAŹNEGO ZEZWOLENIA NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCIACH, ZMIENIANY ANI UŻYTY W INNYCH CELACH NIŻ OKREŚLONE W UMOWIE Z AUTORAMI.

PLIK NR: PLIK