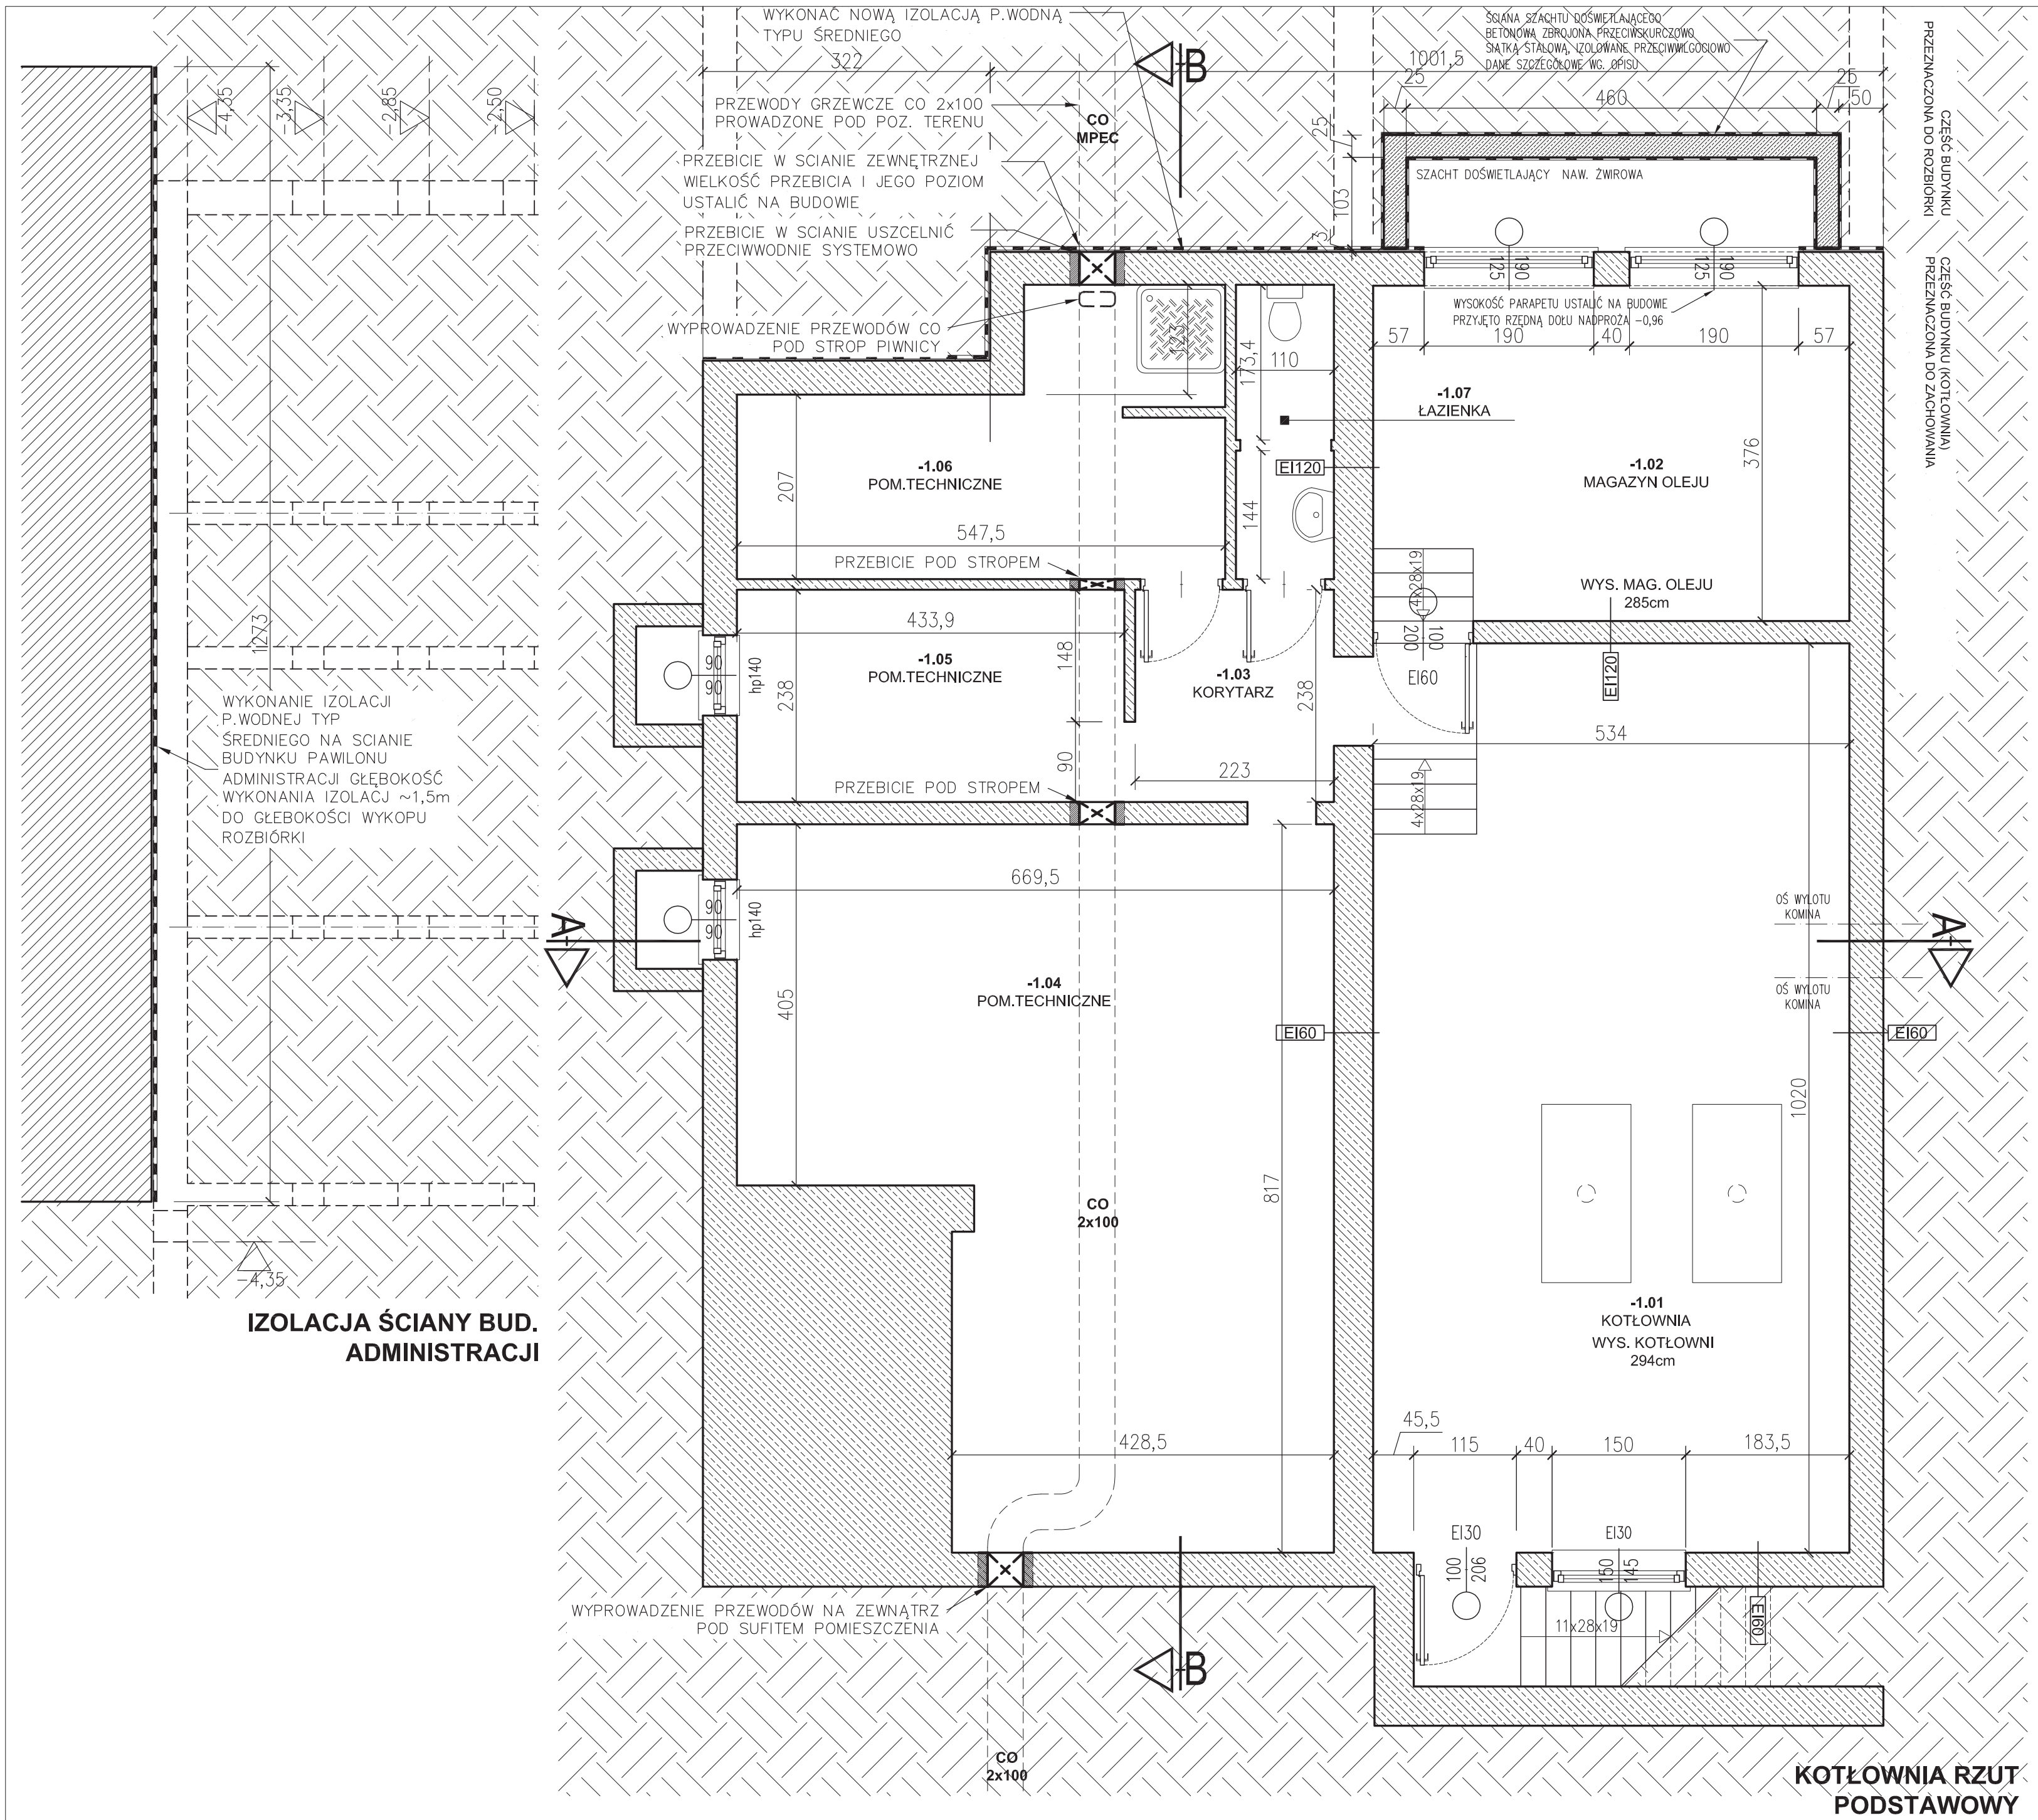

SPIS POMIESZCZEŃ – PIWNICA			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻ.	JM
–1.01	KOTŁOWNIA	54.47	m2
–1.02	MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO	20.08	m2
–1.03	KORYTARZ	5.31	m2
–1.04	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	44.64	m2
–1.05	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	10.34	m2
–1.06	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	13.97	m2
–1.07	ŁAZIENKA	3.62	m2
		152.42	m2

LEGENDA

- USUNIĘTE ELEMENTY BUDYNKU
- PROJEKTOWANA ŚCIANA BETONOWA
- ZACHOWANE ŚCIANY BUDYNKU
- PROJEKTOWANA IZOLACJA P.WODNA WG. OPISU
- PRZEBICIA W ŚCIANACH DO PROWADZENIA RUR CO 2X100

UWAGI OGÓLNE:

1. PROWADZENIE PRZEWODÓW CO-MPEC (GŁEBOKOŚĆ PROWADZENIA, ZABEZPIECZENIE, ILOŚĆ RUR I ICH ŚREDNICA) USTALIĆ W OPARCIU O POROZUMIENIE DOSTAWCY (MPEC) I INWESTORA (SZPITAL IM. SZCZEKLIKA)

2. NA ODSŁONIĘTYCH ŚCIANACH WYKONAĆ IZOLACJE PRZECIWWODNĄ TYPUŚREDNIEGO. RODZAJ IZOLACJI USTALIĆ NA BUDOWIE (PROPONOWANE ROZWIĄZANIE WG. OPISU)

3. WSZYSTKIE LIKWIDOWANE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO I W BUDYNKU KOTŁOWNI ZAŚLEPIĆ I USZCZELNIĆ IZOL. PRZECIWWIDNIE

N
W E
S

UWAGI:

1. Rysunek opracowano w oparciu o dokumnetację archiwalną oraz wizję lokalną i pomiary własne dostępnej części budynku

2. Wymiary szczegółowe pominięto

3. Wszystkie roboty odbiegające od zakersu ujętego w projekcie konsultować z architektem. Roboty prowadzić w sposób zapeniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak izolacji, dylatacji, robót naprawczych ściany piwnicy.

7. Ze względu na brak możliwości sprawdzenia i zinwentaryzowania wszystkich elementów budynku, roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.

8. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeznaczonych do zachowania istniejących instalacji budynku .

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 137/1 obr.164 Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU PRALNI I PRZEBUDOWA STROPODACHU KOTŁOWNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIŁACE NR 137/1 OBR. 164 W TARNOWIE**
TEMAT RYSUNKU	**BUDYNEK KOTŁOWNI - PRALNI RZUT KOTŁOWNI KOND.-1**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJ. WYKONAWCZY
NR RYS.	**A8-R.-1**
PROJEKANT:	mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. nr MPOIA/058/2009
SKALA	1:50
REWIZJA	000
KOD PROJEKTU	1311
DATA	2013.06

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK