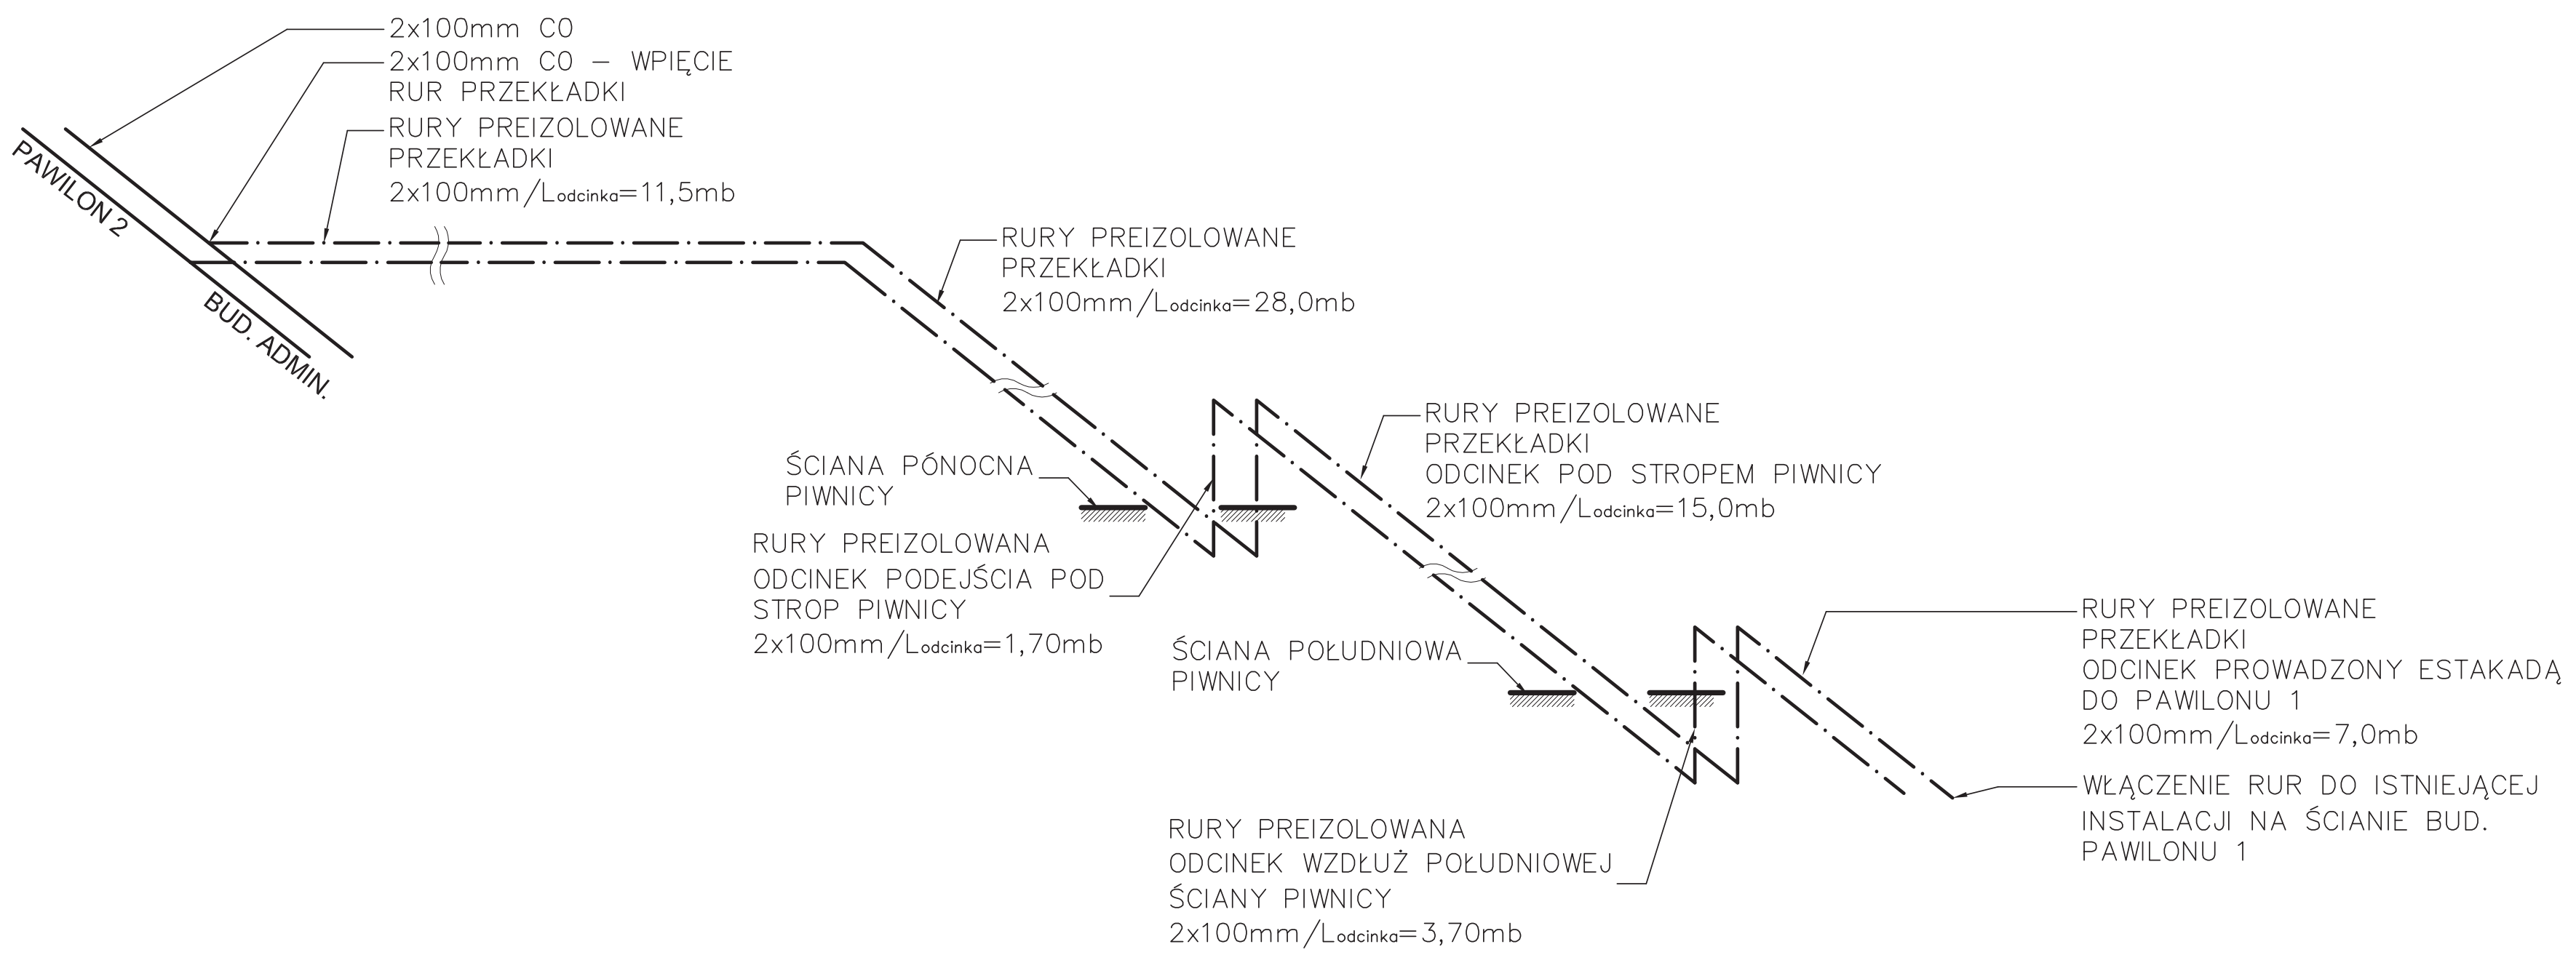
PAWILON 2
BUD. ADMIN.
2x100mm CO
2x100mm CO – WPIĘCIE RUR PRZEKŁADKI
RURY PREIZOLOWANE PRZEKŁADKI 2x100mm/Lodcinka=11,5mb
RURY PREIZOLOWANE PRZEKŁADKI 2x100mm/Lodcinka=28,0mb
ŚCIANA PÓNOCNA PIWNICY
RURY PREIZOLOWANA ODCINEK PODEJŚCIA POD STROP PIWNICY 2x100mm/Lodcinka=1,70mb
RURY PREIZOLOWANE PRZEKŁADKI ODCINEK POD STROPEM PIWNICY 2x100mm/Lodcinka=15,0mb
ŚCIANA POŁUDNIOWA PIWNICY
RURY PREIZOLOWANA ODCINEK WZDŁUŻ POŁUDNIOWEJ ŚCIANY PIWNICY 2x100mm/Lodcinka=3,70mb
RURY PREIZOLOWANE PRZEKŁADKI ODCINEK PROWADZONY ESTAKADĄ DO PAWILONU 1 2x100mm/Lodcinka=7,0mb
WŁĄCZENIE RUR DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI NA ŚCIANIE BUD. PAWILONU 1

UWAGI:

1. Rysunek opracowano w oparciu o dokumnetację archiwalną oraz wizję lokalną i pomiary własne dostępnej części budynku

2. Wymiary szczególowe pominięto

3. Wszystkie roboty odbiegające od zakersu ujętego w projekcie konsultować z architektem. Roboty prowadzić w sposób zapeniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).

4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta.

5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak izolacji, dylatacji, robót naprawczych ściany piwnicy.

7. Ze względu na brak możliwości sprawdzenia i zinwentaryzowania wszystkich elementów budynku, roboty budowlane należy prowadzić z należytą ostroznością i na bieżąco dostosowywać do zaistniałej sytuacji.

8. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeznaczonych do zachowania istniejących instalacji budynku .

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53
www.akka-architekci.pl

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 137/1 obr.164
Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU PRALNI I PRZEBUDOWA STROPODACHU KOTŁOWNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIŁACE NR 137/1 OBR. 164 W TARNOWIE

TEMAT RYSUNKU
BUDYNEK KOTŁOWNI
SCHEMAT PRZEKŁADKI INSTALACJI CO

BRANŻA
ARCHITEKTURA

FAZA
PROJ. WYKONAWCZY

NR RYS.
A12-CO

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. nr MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:10	000	1311	2013.06

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK NR: PLIK