



schemat ideowy

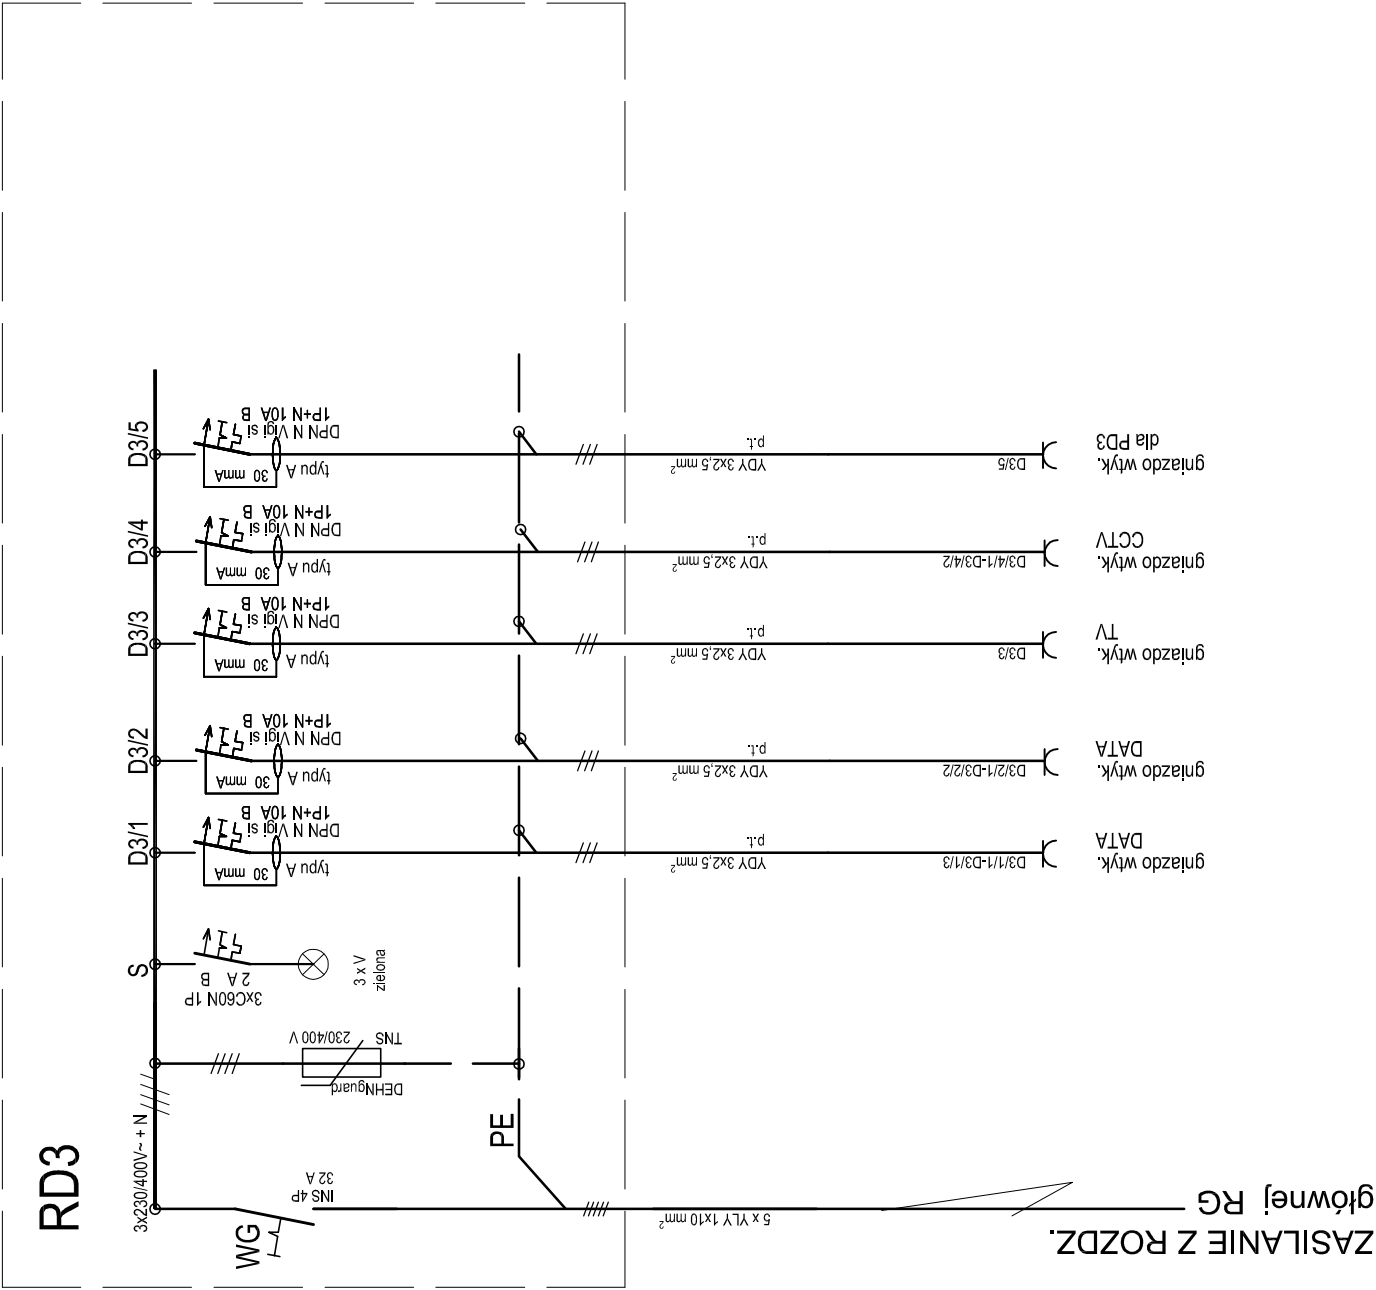

RD3
rys. montażowy

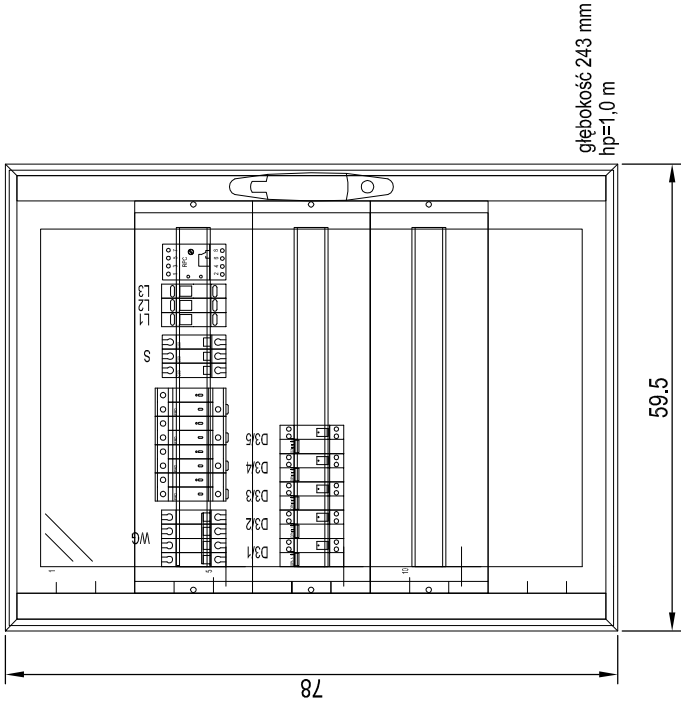

PARAMETRY ROZDZIELNICZY:

Obudowa: PRISMA Plus G
Stopień ochrony: 44
Stop. odporn.mech. IK: 08
Układ sieci: TNS
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd roboczy: 160 A
Prąd zwarciowy 1 sek.: 10 kA
Zasilanie: Od góry
Odpływ: Od góry
Ustawienie: Na tylnikowe
Drzwi: Pełne

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

SIEĆ W SYSTEMIE IT

W PMIESZCZENIACH GRUPY 0 i 1

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

AKKA

Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53



Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tamowie
Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tamów

Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tamow
dz. nr 137/1 obr.164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tamów

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY INST. ELEKTRYCZNEJ
WEWNĘTRZNEJ I PRZEŁOŻENIA ISTN. SIECI
ELEKTROENERGETYCZNY

TEMAT RYSUNKU
Rozdzielnica RD3 - schemat ideowy

SPECJALNOŚĆ
ELEKTRYCZNA
FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.
S10

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Sieradzki
Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

SPRAWDZAJĄCY
inż. Leszek Szarski
Upr. nr GP.IV-63/342/76

SKALA

REWIZJA
000
KOD PROJEKTU
1330
DATA
2013.12

PLIK NR. PLIK
PROJEKT, JEST POKONYWANY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKKA, UL. SZLAK 65, 31-153 KRAKÓW, TEL./FAX. +48 (12) 632 18 53
POKONYWANYCH DZ. UL. 00.00.000 Z PÓŁ. 20.1.1. THE MOOSE BYC KOPYWANY ANI ODPOWIEDZIALNY BEZ PIERWIEZ ZODBY AUTOWOY