

ToZ

Z.

3x230/400V ~ + N

DEHNguard

TNS

230/400 V

4xV zielona

3xC60N 1P

4A B

S1

L1

L2

L3

S2

CT 1P

CT 1P

CT 1P

CT 1P

25 A

25 A

25 A

25 A

SF1

SF2

SF3

SF4

1P 20 A

1P 20 A

1P 20 A

1P 20 A

QF1

QF2

QF3

QF4

4 x lgY 4 mm²

4 x lgY 6.0 mm²

PE

5 x lgY 6.0 mm²

połącz. wewnętrz. tablicowe

YKY 5x4.0 mm²

w ziemi

L1A:L3A:L4A:L5A:L9A;
L13A:L16A:L18A
L2B:L6B:L7B:L8B:L10B:L11B;
L12B:L14B:L15B:L7B:L19B

Iluminacja budynku

Iluminacja budynku

IL1/1-IL1/14

W RL 18 p.L.

YDY 3x1.5 mm²

IL2/1-IL2/12

W RL 18 p.L.

YDY 3x1.5 mm²

Iluminacja budynku

IC2000

montować na elewacji budynku
strzelnicy - szczegółową lokalizację
ustalić na obiekcie

IC2000

3 5

N

cyfrowy programator
astronomiczny

rabibiti

CPA 6

N L A B VZ NT

IC2000

30 mA

DPN N Vigi

1P+N 10A B

IL1

230V ~ + N

IL2


30 mA

DPN N Vigi

1P+N 10A B

IL2

Rys. montażowy

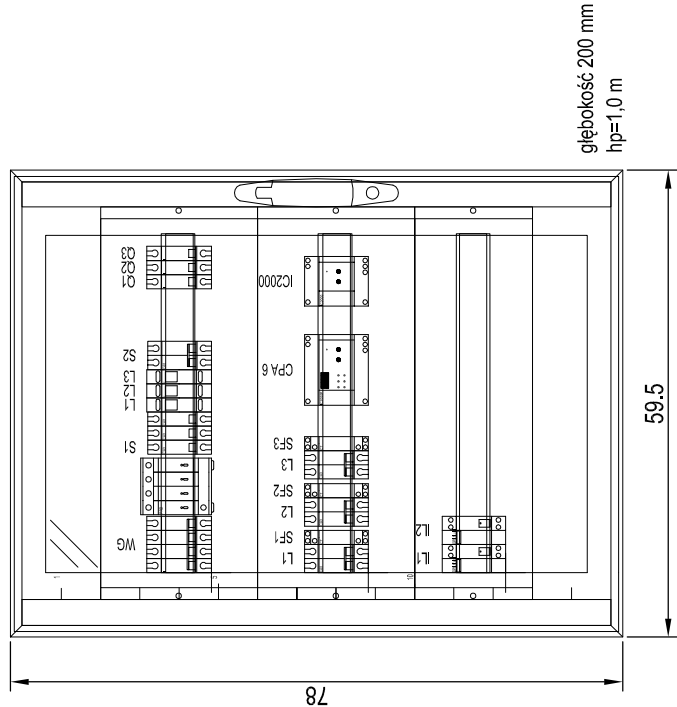

w pom. o.27 na parterze

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

SIEĆ W SYSTEMIE IT

W PMIESZCZENIACH GRUPY 0 i 1

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

PROJEKT BUDOWLANY INST. ELEKTRYCZNEJ WĘWĘTRZNEJ I PRZŁOŻENIA ISTN. SIECI ELEKTROENERGETYCZNY		Tablica Toz - schemat ideowy + rysunek montażowy	
TEMAT PROJEKTU	NR RYS. S16		
TEMAT RYSUNKU	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	
SPECJALNOŚĆ	FAZA		
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. nr UAN - Upr. 345/90			
SPRAWDZAJĄCY inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76			
SKALA	--- --	REWIZJA 000	KOD PROJEKTU 1330
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POPIEKNICTWA (DZ. U. 00.05.94 Z POZ. 24), I NIE MOŻE BYĆ KOPLOWANY ANI ROZPOWISZCZANY BEZ PIENIĄŻEJ ZGODY AUTORÓW.			DATA 2013.12
PLIK NR PLIK			

	AKKA Pracownia Architektoniczna 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 tel./fax. +48 (12) 632 18 53		INWESTOR Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów	ADRES INWESTYCJI Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnów dz. nr 137/1 obr. 164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów
---	--	---	---	---

1. Aparaturę i obudowę zastosować firmy Schneider lub analogiczą pod względem parametrów technicznych

ZASILANIE Z ROZDZ. główniej RG