


- schemat ideowy

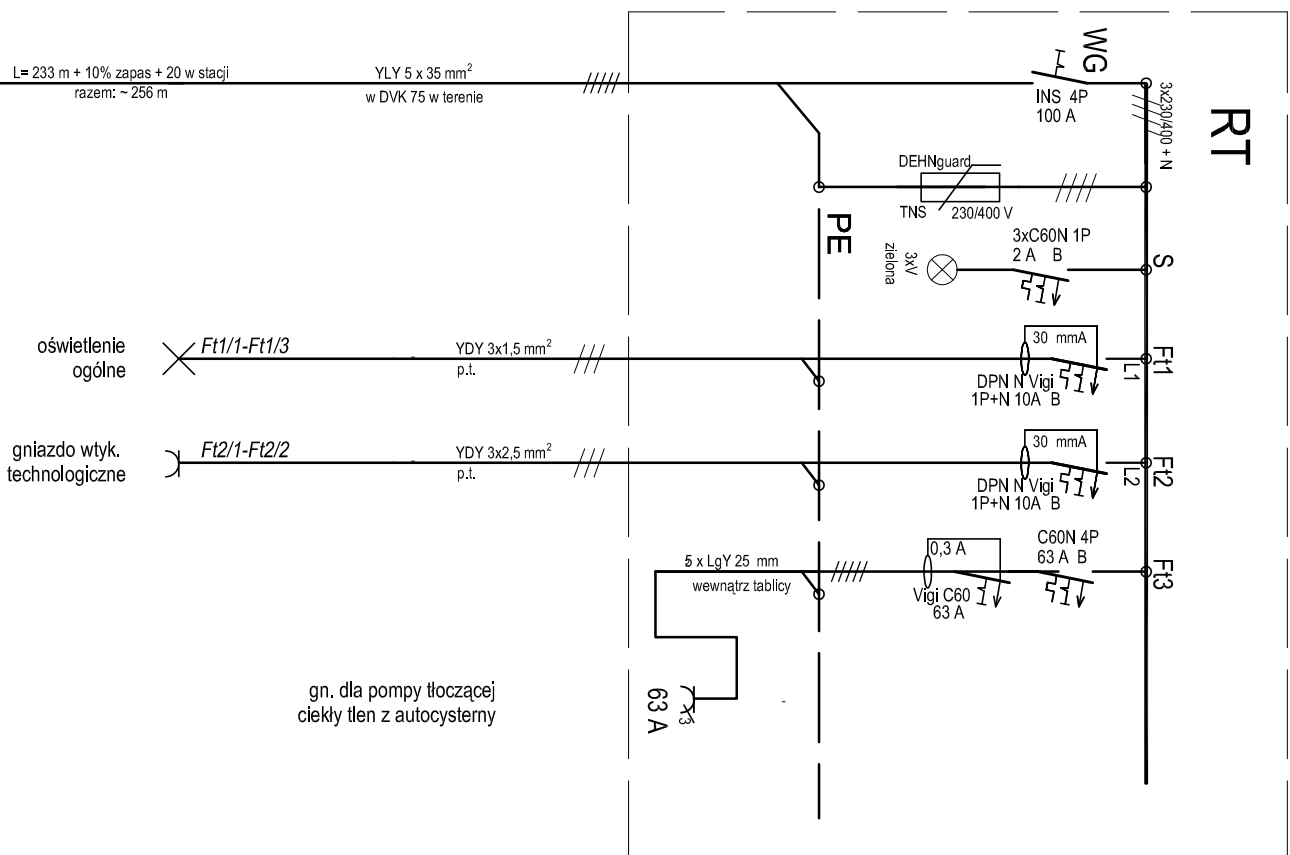


istn. stacja trafo "Szpital"
patrz rys nr R1

istn. rozdz. NN
w st. "Szpital"

istn. podstawa bezpiecznikowa
w rozdz. NN stacji "Spita"

UWAGA:

1. Aparaturę i obudowę zastosować firmy Schneider lub analogiczną, pod względem parametrów technicznych

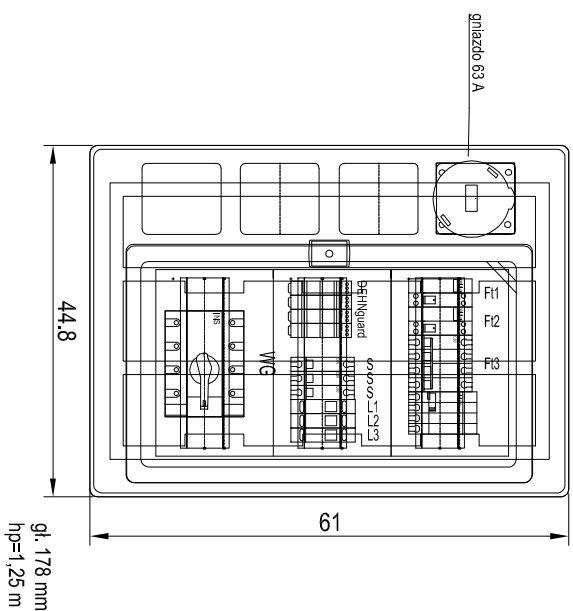rozdz. RT
rys. montażowy

PARAMETRY ROZDZIELNICZY

Obudowa:	KAEDRA
Stopień ochrony:	65
Stop. odporn.mech. IK:	09
Układ ster.	TNS
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd roboczy:	160 A
Prąd zwarciowy 1 sek.:	10 kA
Zasilanie:	Od dołu
Odpływ:	Od góry
Ustawienie:	Na tylniku
Drzwi:	Pelne

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

	
AJP Piotr Sieradzki	
32-053 Wola Radziszowska 731 tel. 603-673-547	
Nr umowy :	Miejscowość : Tarnów, ul. Szpitalna 13
Obiekt :	Budynek tienowni dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
Temat rysunku :	Projekt wykonawczy inst. elektrycznej zasilania i instalacji wewnętrznej w budynku tienowni
Skala : ---	
Data : grudzień 2013	
Projektował : mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN - Upr. 345/90	Sprawdzał : inż. Leszek Szarski Upr. nr GP-IV-63/342/76
Nr rysunku : S1	