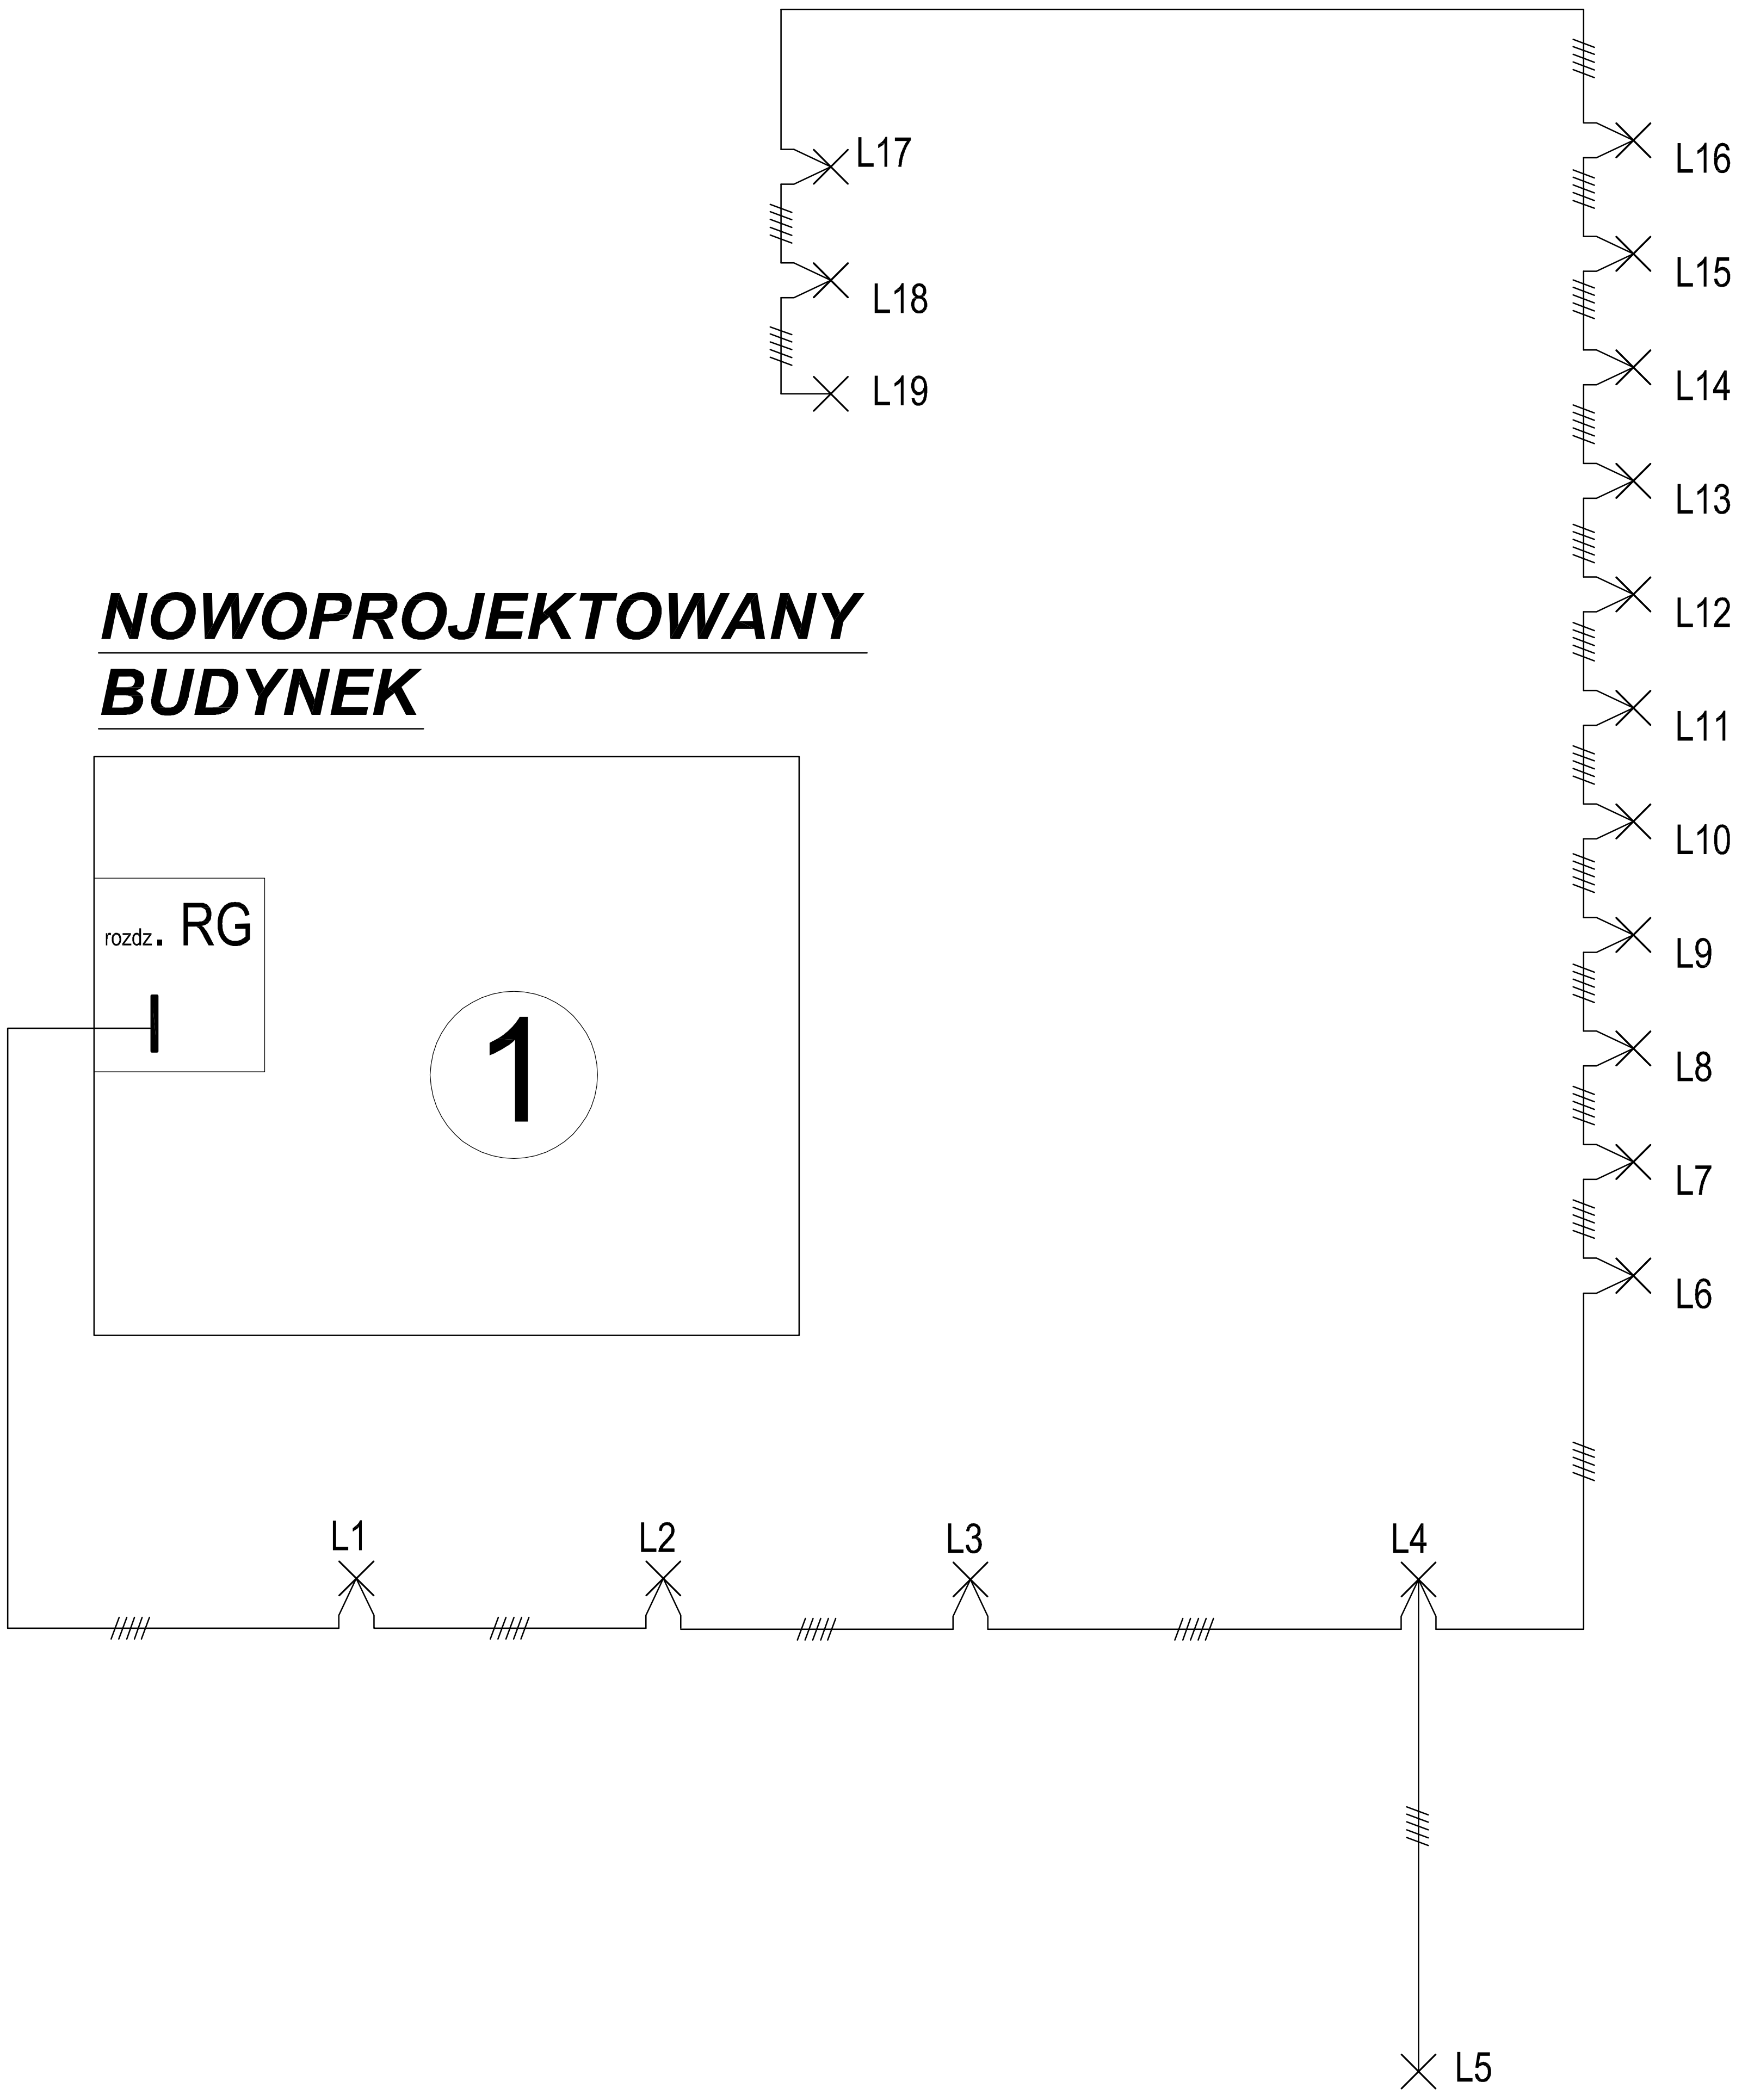

UWAGI:

1. Połączenia miedzy oprawani wykonać kablem YKY 5x4mm² 750 V AC układanymi w rurach AROT DVR 75/25 na gł. min 0,5 m; pod drogami jezdnymi kable dodatkowa układać w rurze AROT SRS-G 125 na gł. 0,7 m
2. Sterowanie oświetleniem oraz schemat ideowy rozdzielnicy RG realizować wg opracowania wykonawczego dla NOWOPROJEKTOWANEGO BUDYNKU
3. Cała projektowan instalacja oświetlenia terenu jest instalacją wewnętrzną poza układem pomiarowym szpitala

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

AJP Piotr Sieradzki
32-053 Wola Radziszowska 731 tel. 603-673-547

Nr umowy :
Miejscowość : Tarnów, ul. Szpitalna 13
O b i e k t : Przebudowa wjazdu z ul. Starodąbrowskiej i części układu drogowego
Projekt budowlany inst. elektrycznej ośw. terenu, zasil. tlenowni i podł. agregatu prądotwórczego

Temat rysunku :
Zagospodarowanie terenu
- schemat ideowy ośw. terenu

Skala :
- - -
Data :
listopad 2013

Projektował :
mgr inż.
Piotr Sieradzki
Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

Sprawdzał :
inż.
Leszek Szarski
Upr. nr GP.IV-63/342/76

Nr rysunku :
E2