

Telefon
Telefaks


Smart A 25/4
Instalacja: Pompa automatyczna

WILO

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt pompa dla centrali 2CK1
Projekt nr -
Poz. Nr
Miejsce montażu
Data 17.02.2015

Strona 1 / 1

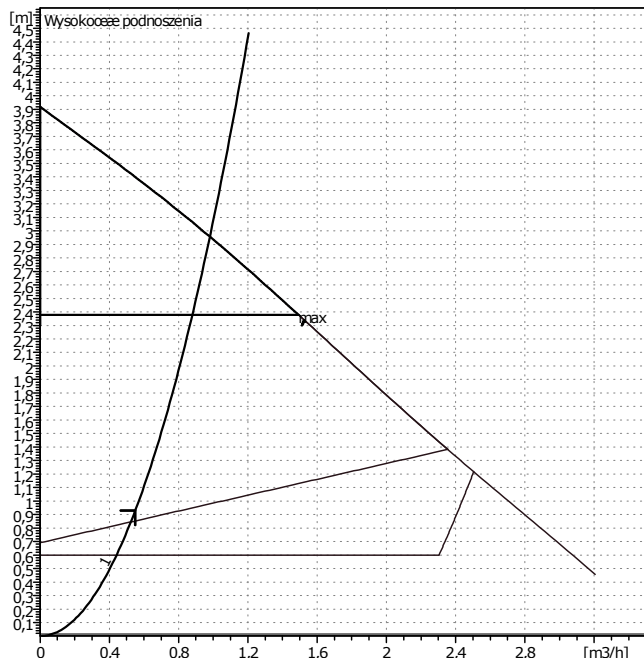

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0,55	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0,93	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	80	°C
Gęstość	0,9717	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	0,3576	mm ² /s
Ciepłota par	0,4731	bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Smart A 25/4
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	Max.
Stopień ciśn.znamionowe	PN10
Minimalna temper.płynu	2
Maksymalna temp.płynu	95

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	m
Pobór mocy P1	kW

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95				°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3				m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wimik	PP + G/F 40 %
Wał	X 40 Cr 13
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

							mm
a	34	l0	180				
b1	117	l2	97				
b2	93,5	l3	90				
b3	71	l4	79				
b4	85						

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	2,5 kg

Dane silnika

Klasa energetyczna	A
Pobór mocy P1	40 W
Prędkość obr. znamion.	2575 1/min
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz 1~
Maksymalny pobór prądu	0,2 A
Stopień ochrony	IP 42
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4132506

